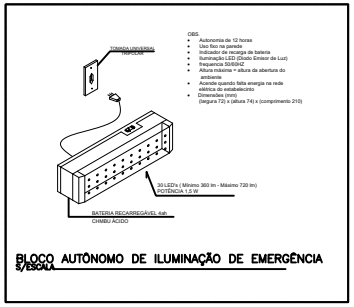

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
S/ESCALA

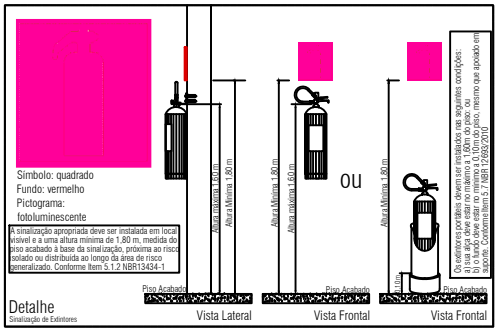

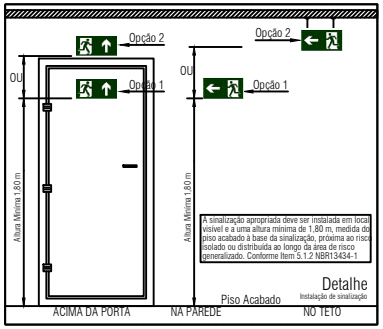



L E G E N D A

SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO/TIPO
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO C/06 KG – PQS
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA C/10 LITROS – H2O
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO C/06 KG – CO2
	HIDRANTE COM ABRIGO P/ MANGUEIRA – HID.
	BOTOEIRA DE ALARME
	SIRENE DE ALARME
	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA – LUM. EMERG.
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL – DET. FUM.
	PLACA SINALIZADORA DE SAÍDA, CONF. NBR 13.434
	TUBO DE FERRO FUNDIDO Ø 2 1/2"
	HIDRANTE DE RECALQUE – HID. REC.
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

- MEDIDAS EM METRO
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

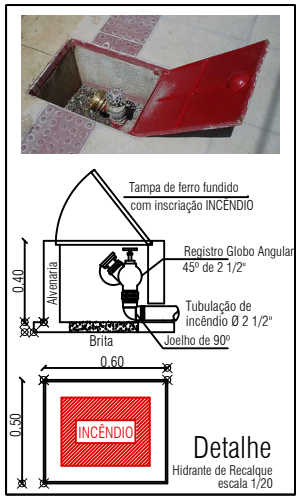

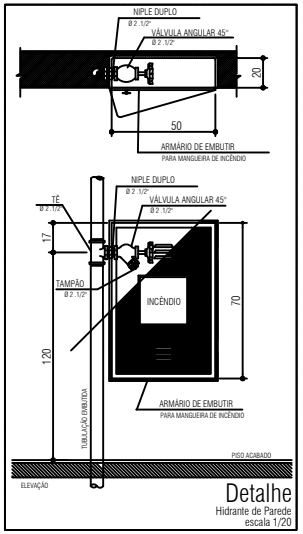

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

	Saída de emergência	Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerdo ou direito) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas.Dimensões mínimas : L=1,5H
	Saída de emergência		Indicação do sentido (esquerdo ou direito) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas : L=2,0H
	Saída de emergência		Indicação do sentido da saída de emergência à ser fixado acima de uma porta, para indicar seu acesso.
SAÍDA	Saída de emergência		Mensagem "SAÍDA" ou pictograma e ou seta direcional: Fotoluminescente , com altura de letra sempre >50mm. Indicação da saída de emergencia,utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem ou ambos).

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

	Comando manual de alarme	Símbolo: Quadrado Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
	Comando manual de bomba de incêndio		Ponto de acionamento de bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
	Extintor de incêndio		Indicação de extintor de incêndio
	Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação de abrigo de mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

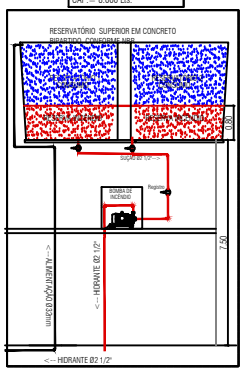

ART Nº: AL20170079141

ENTIDADE:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ALAGOAS		
	RUA CICILIA VASCONCELOS, 103 JATIÚCA - MACEIÓ-ALAGOAS, CEP:57036-660, FONE (CPOL) (82) 3194-1199		
PROGRAMA: PROGRAMA DE EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL	PROJETO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO CAMPUS VIÇOSA DO P-AL		
DEX: CPROJ DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO, CULTURA E ESPAÇAMENTO	CONTEÚDO: DETALHES	FOLHA: 06/06	
ENDEREÇO DA OBRA: CAMPUS VIÇOSA - AL	DATA: JULHO/ 2017	TIPO DE DESENHO:	
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: ENGº ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	ESCALA: 1/100	INCÊNDIO E PÂNICO	

Versão: 19/07/2017